
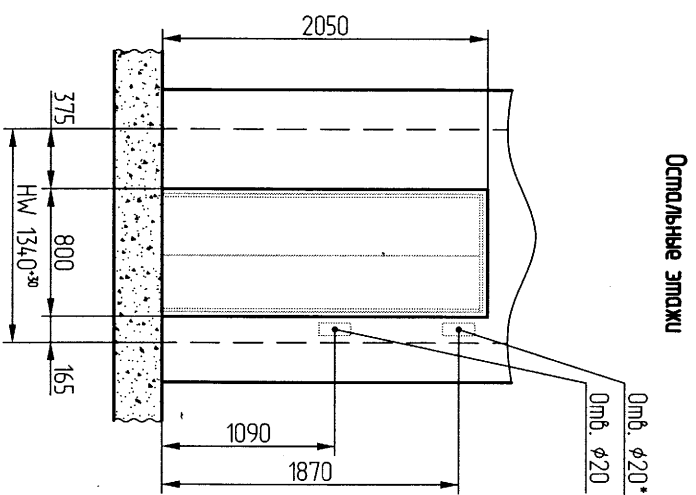
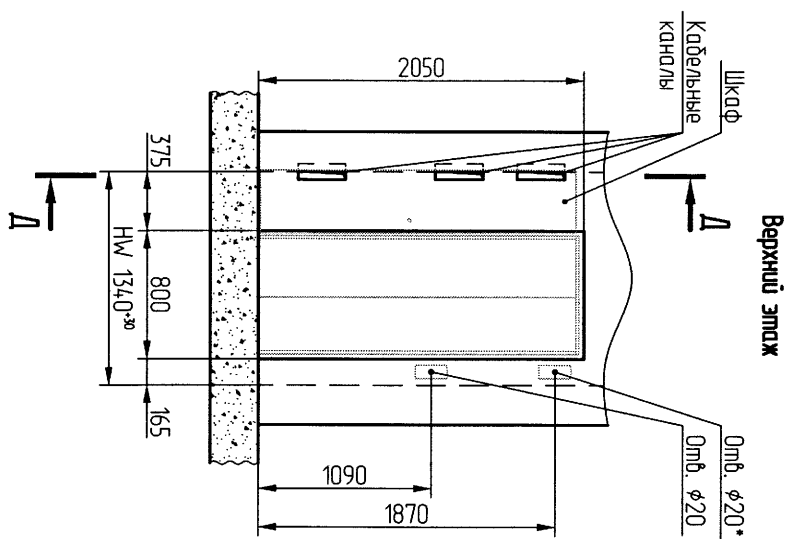




Вид на дверь с эластичной площадки. Расположение отверстий для установки эластичных аппаратов накладного типа.

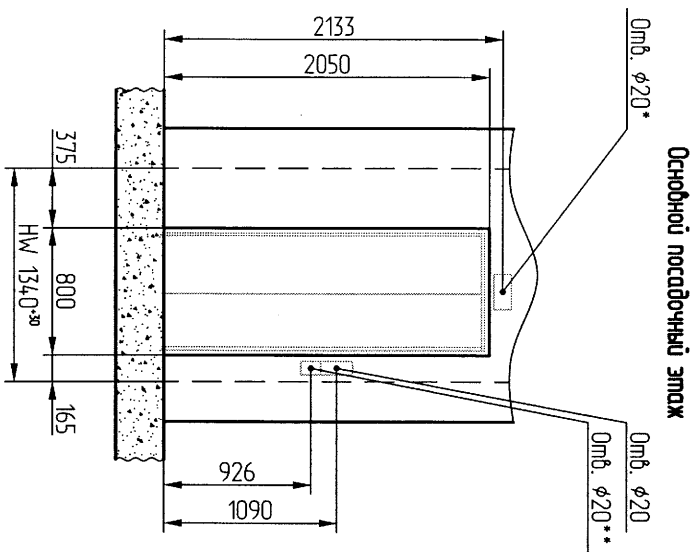

А - А

Е - Е ТИЛЕТ

Вход электроэнергети, диспетчерской связи и системы пожарной сигнализации. Свободный конец кабеля (мин. 2 м)

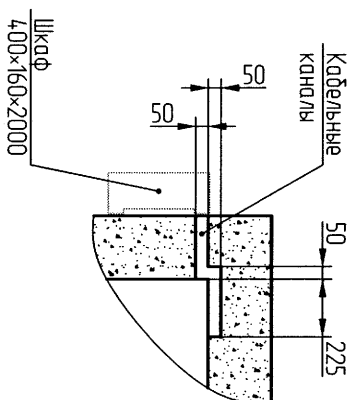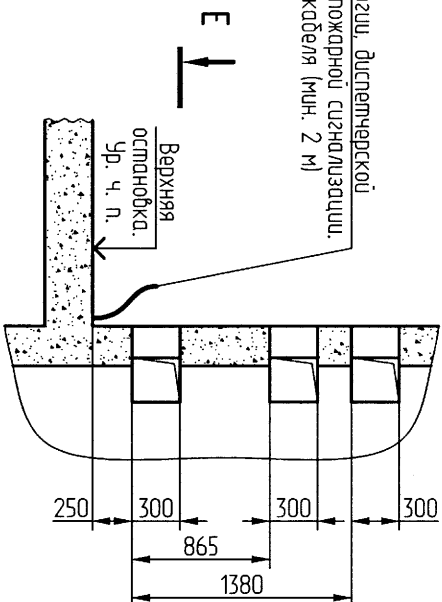

* Отверстие для индикатора направления движения и/или положения кабины. Опция
** Отверстие для ключа принудительного вызова кабины. Опция

Имя	Диз	Н. Вок	Подпись	Дата	Ил
ИИ-04829-700-1В-Б СЗ					Лист
					4